



## Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

**Dne**  
**25.04.2022 od 08:00 do 25.04.2022 14:00**

<b>Obec</b>	<b>Část obce</b>
<b>Sedlec</b>	<b>Sedlec</b>

### Vypnutá oblast:

Trafostanice Sedlec ZDĚNÁ (500906) Část obce Sedlec od č.p.44 a 31 po č.p.10 (včetně č.p.13) a 15 od č.p.76 a 75 po č.p.114 a 99 (včetně č.p.259 a parc.č.262) od č.p.193 po č.p.190 (včetně č.p.341) od č.p.188 po č.p.184 dále č.p.181, 293, 180, 271, 242, 334 (včetně vedlejších sklepů), 178 a parc.č.287 od č.p.296 po č.p.343 od parc.č.258/2 a 304 po č.p.276 a 174 (včetně č.p.177, 319 a vedlejších sklepů) od č.p.316 a 335 po č.p.170 a 323 (včetně č.p.329 a parc.č.344) od č.p.166 po č.p.320 od č.p.304 a 302 po č.p.165 a 342 (včetně č.p.101, 160, 294, 337 a vedlejších sklepů) od parc.č.207 po parc.č.202 od parc.č.846 po parc.č.412

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

### Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.


Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte [www.egd.cz](http://www.egd.cz), kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.



**Sedlec 25.4.2022**  
**8:00 - 14:00**

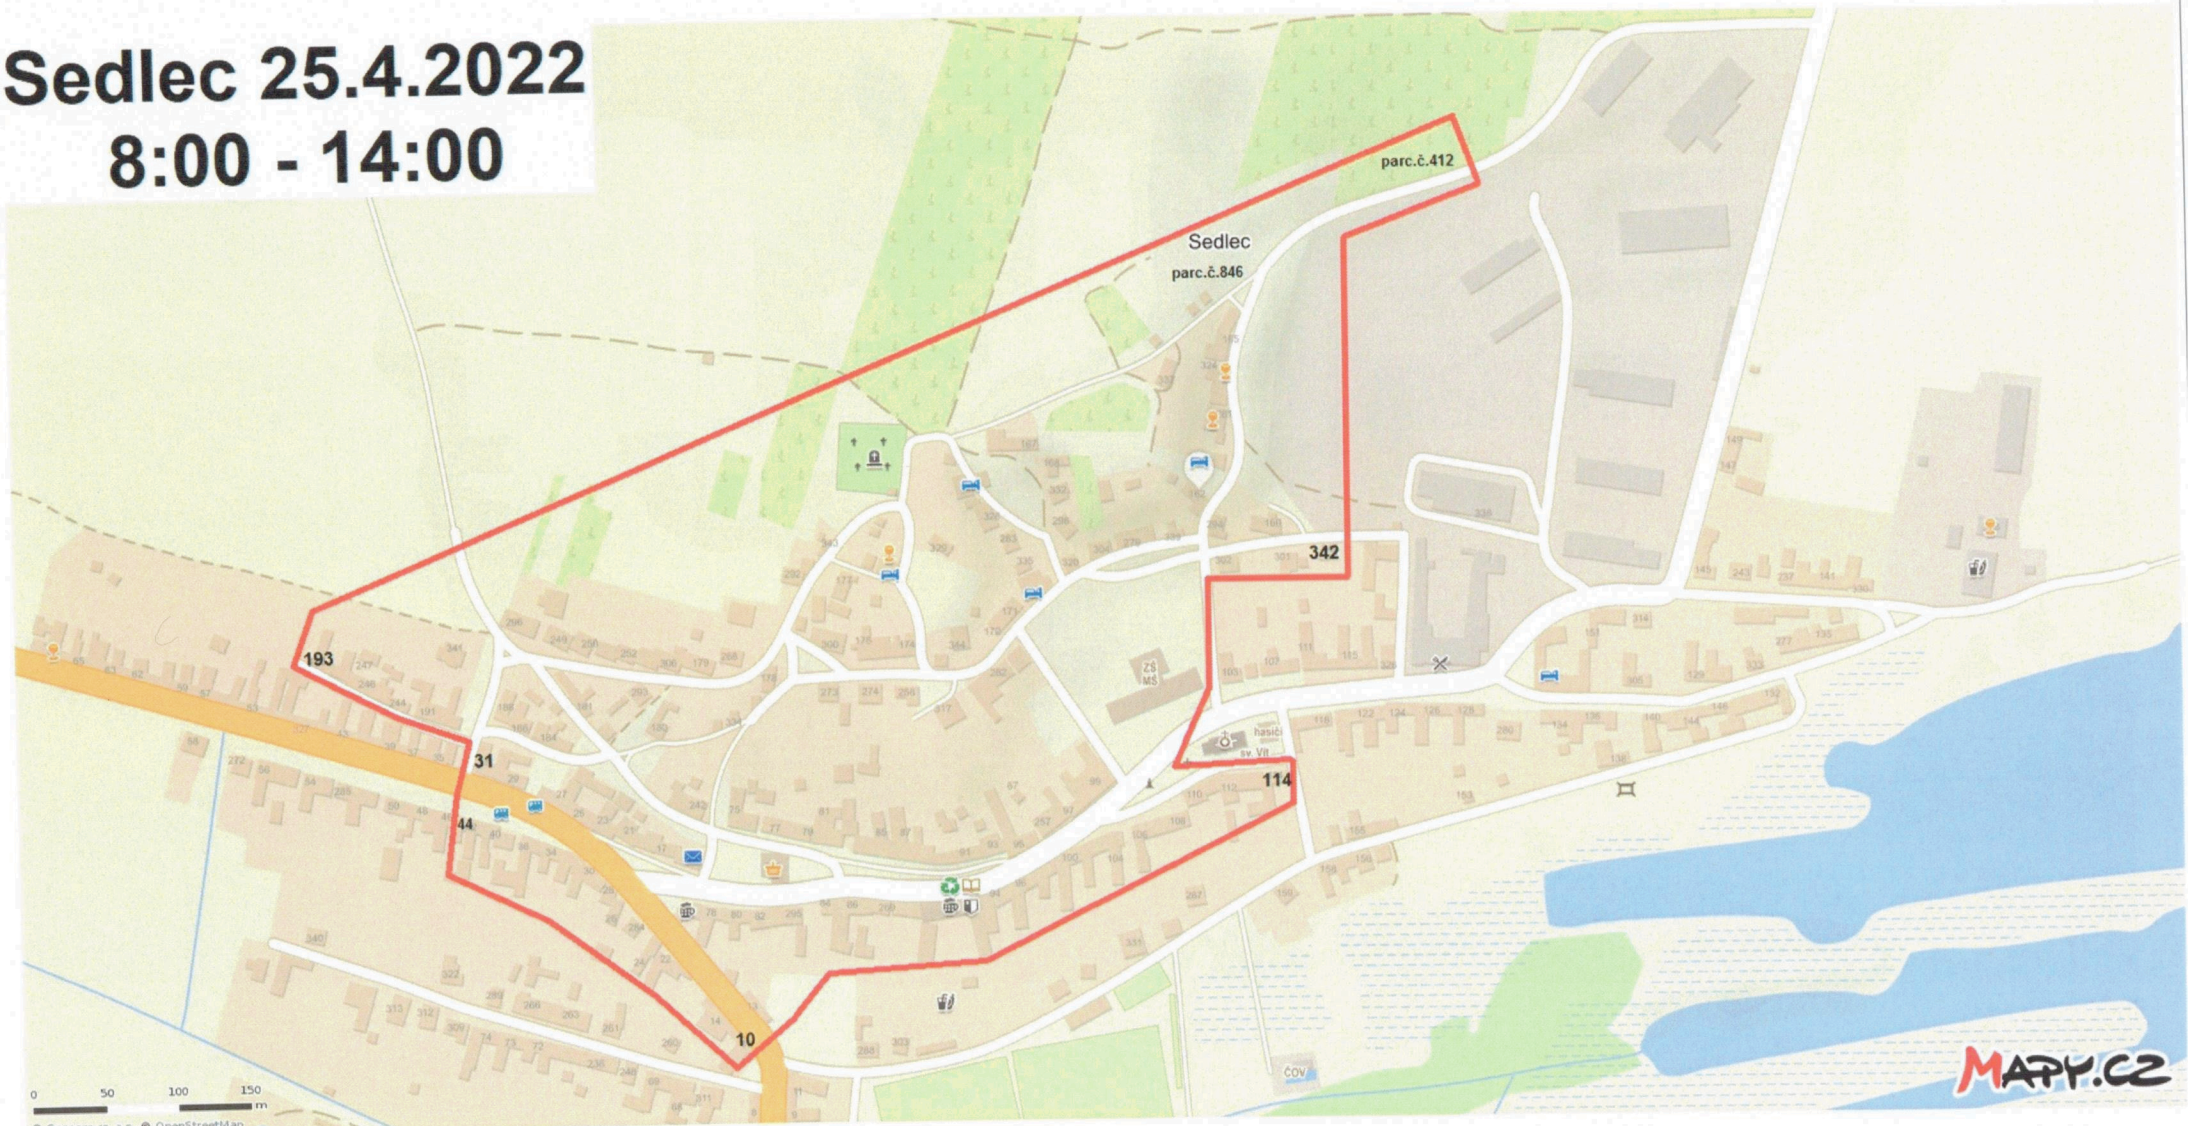

0 50 100 150 m  
© Seznam.cz, a.s. © OpenStreetMap

**MAPY.CZ**